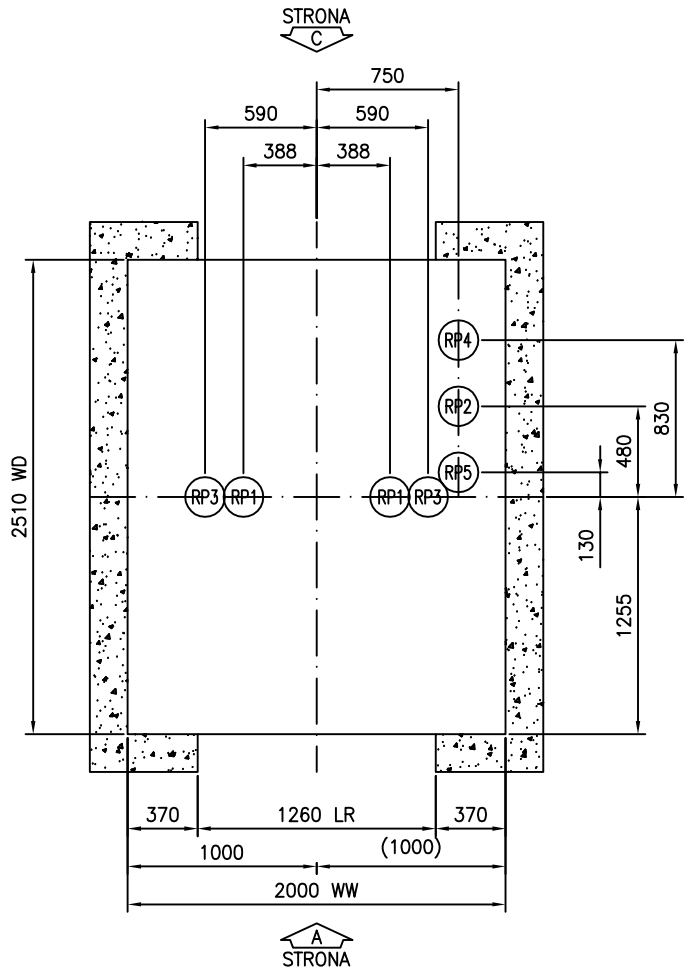

OBCIĄŻENIE DNA PODSZYBIA

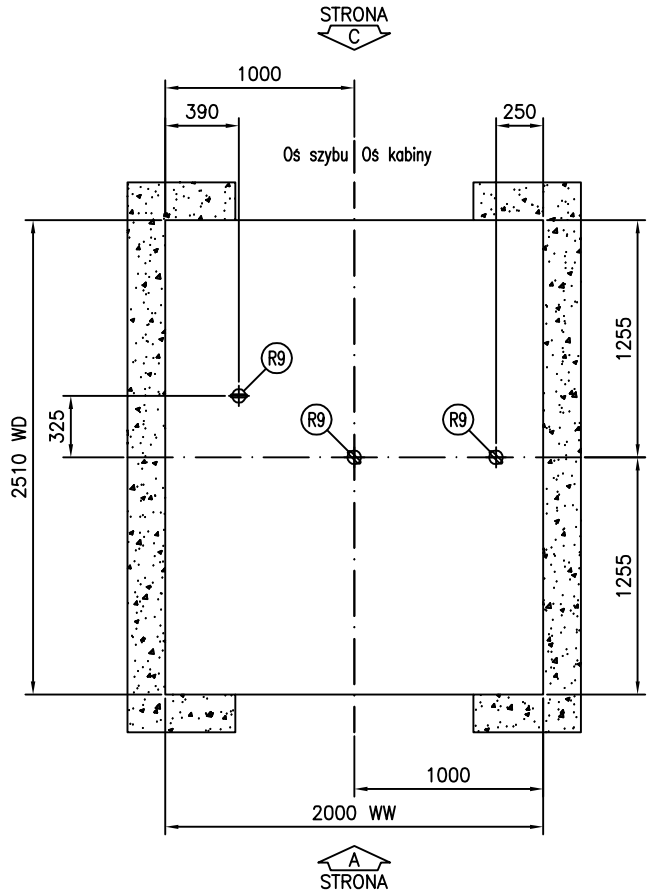

POŁOŻENIE HAKÓW MONTAŻOWYCH (Widok z góry)

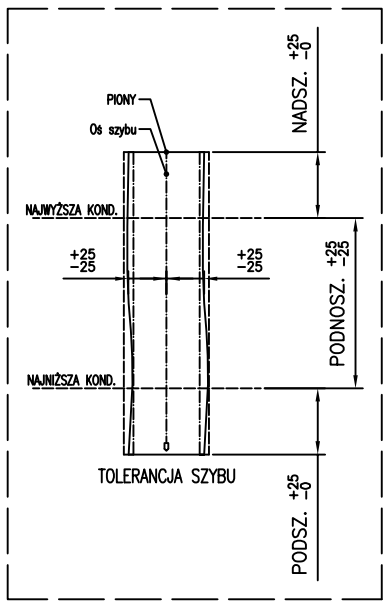

TOLERANCJA SZYBU

WARIANTY MONTAŻU HAKÓW

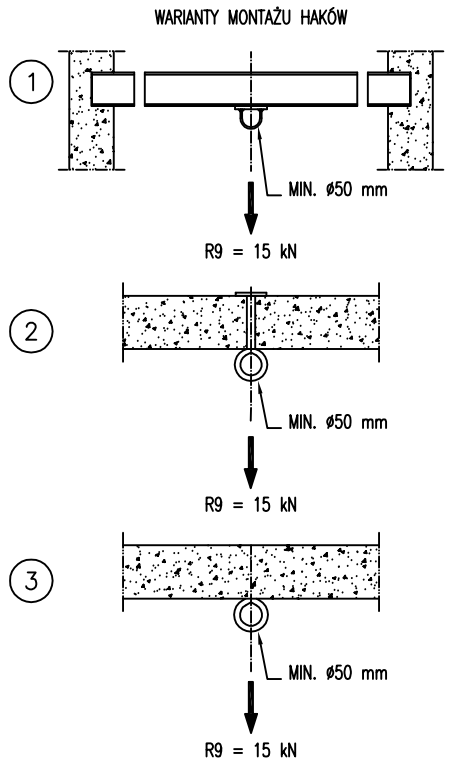

MONTAŻ HAKÓW MUSZĄ POTWIERDZIĆ KOMPETENTNE OSOBY.

MAKS. GRUBOŚĆ DRUTU 19 mm.
MAKS. OBCIĄŻENIE STROPU LUB BELKI – 45kN

OBCIĄŻENIA ŚCIAN SZYBU OD WSPORNIKÓW PROWADNIC

Numer urządzenia: Dzwig nr 3



Obciążenie	Wartość (kN)	Wartość (kN)	Wartość (kN)	Wartość (kN)
P	5.9			
S	2.396			
T	5.782			

OBCIĄŻENIA ŚCIAN SZYBU OD WSPORNIKÓW PROWADNIC

Numer urządzenia: Dzwig nr 3



Obciążenie	Wartość (kN)	Wartość (kN)	Wartość (kN)	Wartość (kN)
Fx kabina	1.364			
Fy kabina	2.074			
Fz kabina	–			
Fx p.waga	0.322			
Fy p.waga	0.092			
Fz p.waga	–			

Uwaga:

– Fx, Fy, Fz działają jednocześnie i są przenoszone przez jeden wspornik
– Fz (pionowa) obciąża wszystkie wsporniki

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIA PODSZYBIA

Obciążenie	Dzwig nr 3 Wartość (kN)	Wartość (kN)	Wartość (kN)	Wartość (kN)
RP1	41			
RP2	63			
RP3	21			
RP4	13			
RP5	1			
RP6	–			

Uwaga:
[REB12]
Reakcje R1...R6 nie działają jednocześnie

OPIS TECHNICZNY

Numer urządzenia	Dzwig nr 3			
Norma	EN81-1			
Oznaczenie wg KONE	PW13/10-19			
Typ dźwigu	Osobowy			
Udźwig nominalny	1000 kg			
Ilość osób	13			
Prędkość nominalna	1 m/s			
Liczba przyst./drzwi	6 / 6			
Wysokość podnoszenia	14200 mm			

Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:

Data: Podpis/pieczątka:

Wersja	Data	Opis	Projektował	Zatwierdził
pl.-.1	08.11.2007	Rysunek wygenerowany przez FLCAD	LPLGMa	A. Umiński

Nazwa projektu: Filharmonia Swietokrzyska

Adres budowy: Kielce

Nazwa rysunku: SIŁY I REAKCJE; POŁOŻENIE HAKÓW MONTAŻ.

Numer urządzenia: Dzwig nr 3

Nr rys.: Dzwig nr 3-010-B-1-1 | Wersja: – | Strona: 1(5)