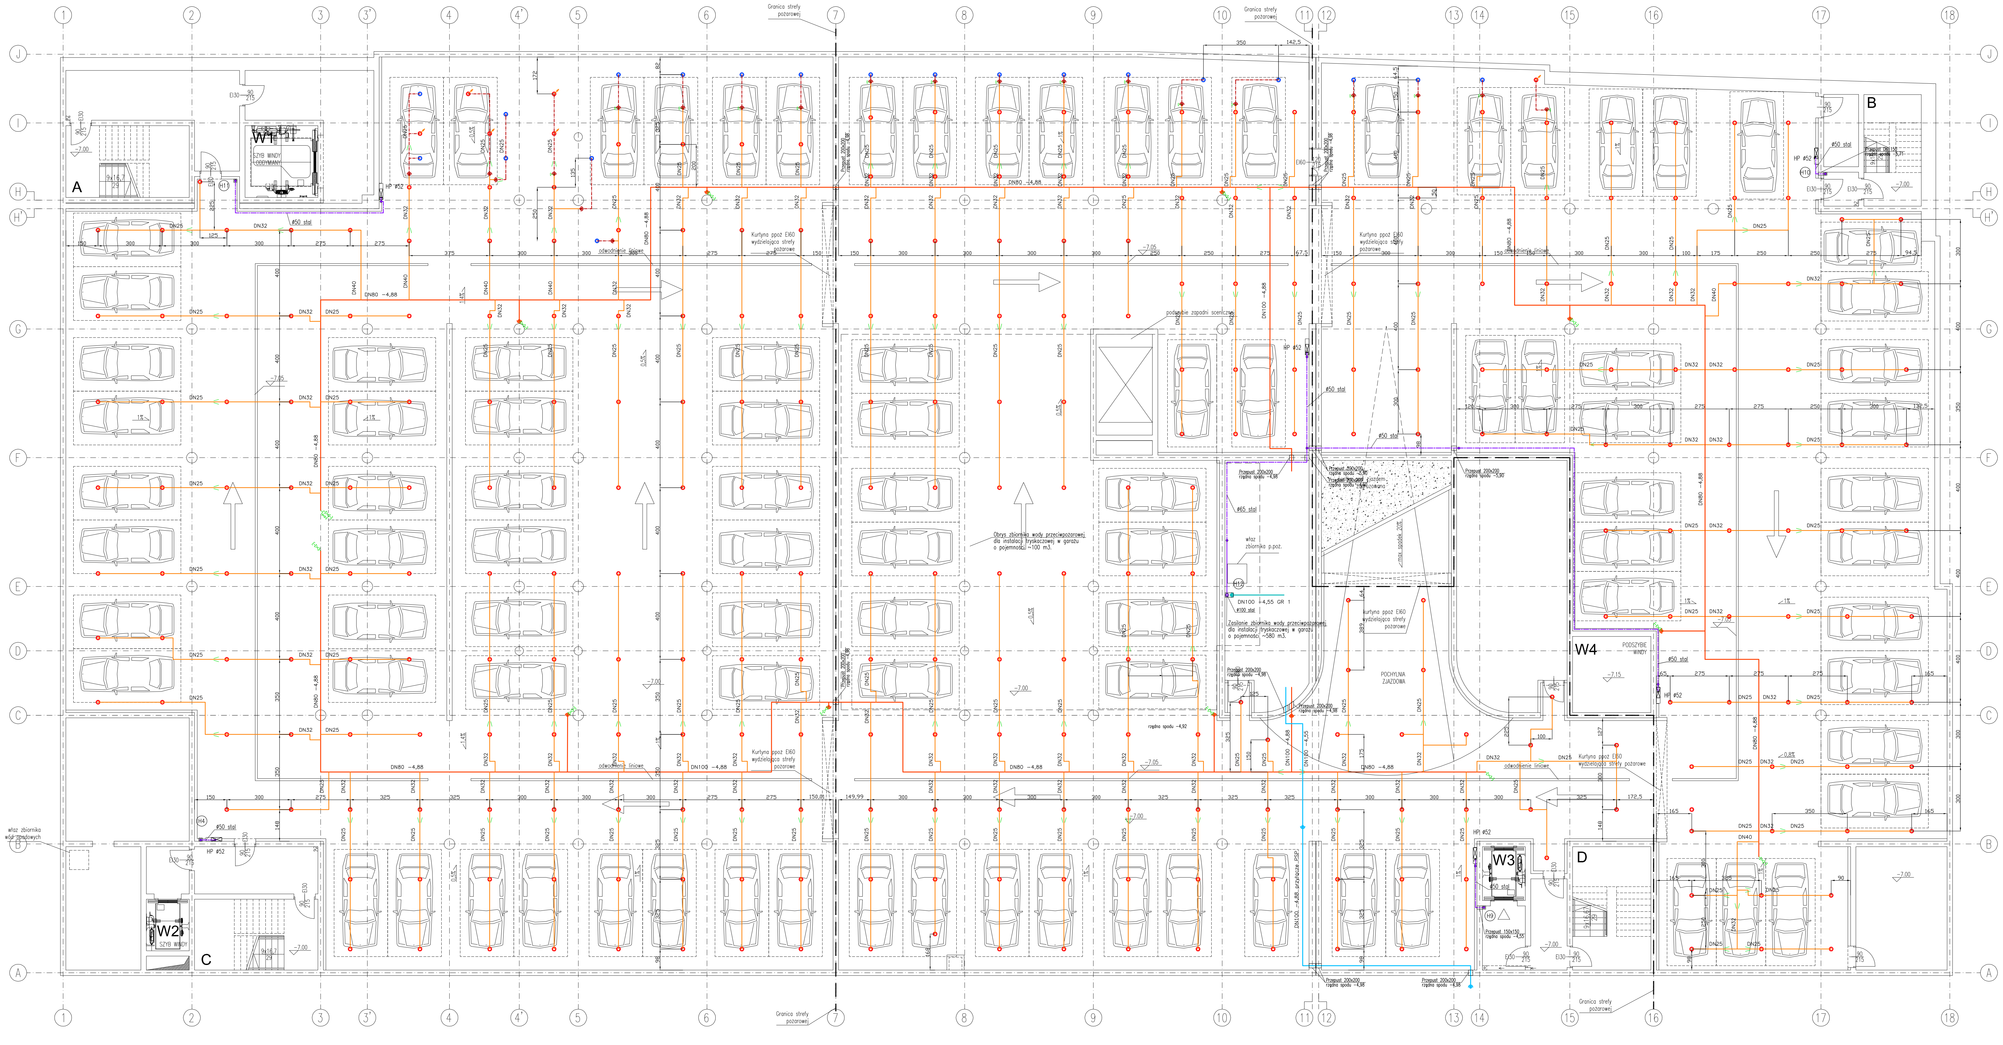

LEGENDA

- PRZEWÓD GŁÓWNY ZASILAJĄCY GRUPA 2
- PRZEWÓD TRYSKACZOWY GRUPA 2
- PRZEWÓD TRYSKACZOWY GRUPA 2 PROWADZONY NAD KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI
- TRYSKACZ STOJĄCY MX5-SU 1/2" 68°C k=80 WYSOKOŚĆ MONTAŻU - 400mm OD STROPU
- TRYSKACZ STOJĄCY MX5-SU 1/2" 68°C k=80 POD KANAŁEM WENTYLACYJNYM
- PRZYŁĄCZE PŁUCZĄCO-ODWADNIAJĄCE
- PRZYŁĄCZE PŁUCZĄCO-ODWADNIAJĄCE Z ZAWOREM TESTOWYM TFC
- KOREK DO ODWODNIENIA PRZEWODÓW TRYSKACZOWYCH

UWAGA

Przewody tryskaczowe prowadzić ze spadkiem min. 0,4% w kierunku przewodów głównych

Przewody główne prowadzić ze spadkiem min. 0,2% w kierunku przyłączy płuczącо-odwadniających



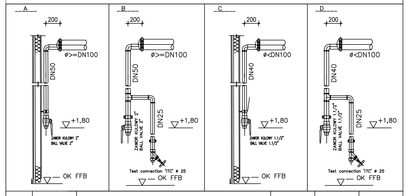

index	data	zmiana	wprowadził	zatwierdził	podpis

FILHARMONIA ŚWIĘTOKRZYSKA

Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce

Projekt: **INSTALACJA TRYSKACZOWA SPRINKLERANLAGE**

PROJEKT WYKONAWCZY / AUSFÜHRUNGSPLANUNG

zawiera:

Garaż podziemny - poziom -2

Rzut

Nr projektu:

Opracował: mgr inż. Piotr Biernacki — podpis:

Projektował: mgr inż. Wiesław Klubiński — podpis:

Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Sienkiewicz — podpis:

skala: 1:100

data: 06/2008

Nr rysunku: SP–FS–05/0

plik:

MINIMAX Poland Sp. z o.o.
05-092 Łochów k. Warszawy
tel. +48/22/751 40 80 fax +48/22/751 40 82

Rozpowszechnianie, udostępnianie i powielanie niniejszego rysunku bez zgody MINIMAX jest zabronione.

MAJ PROJECT
Pracownia projektowa - Artur Jakóbowski
tel. 0-605-255-194, tel./fax:(058) 524-34-55
80-227 Gdańsk, ul.Dr Stadtmüllera 26, e-mail: majprojekt@wp.pl

OBIEKT/LOKALIZACJA: BUDYNEK FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 12, obr. 0017, działka nr 1211

BRANŻA: Projekt instalacji sanitarnych - instalacja przeciwpożarowa

OPRACOWANIE:	Rzut poziomu -2 garażu podziemnego	SKALA: 1:100
AUTOR:	mgr inż. Artur Jakóbowski upr. POM/0017/POOS/03	NR STR.: IX - 2
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Łącki	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Richter upr. POM/0140/POOS/04	DATA: 07/2008

LEGENDA:

- — woda zimna na cele p.poż.
- (H) — hr płytowy
- HP Ø52 — skrzynka hydrantowa z zaworem hydrantowym Dn 52

UWAGI:

- Przewody widocznie prowadzone w garażu zabezpieczyć przed przemrożeniem dniem grzewczym.