


# ROZDZIELNICA T04

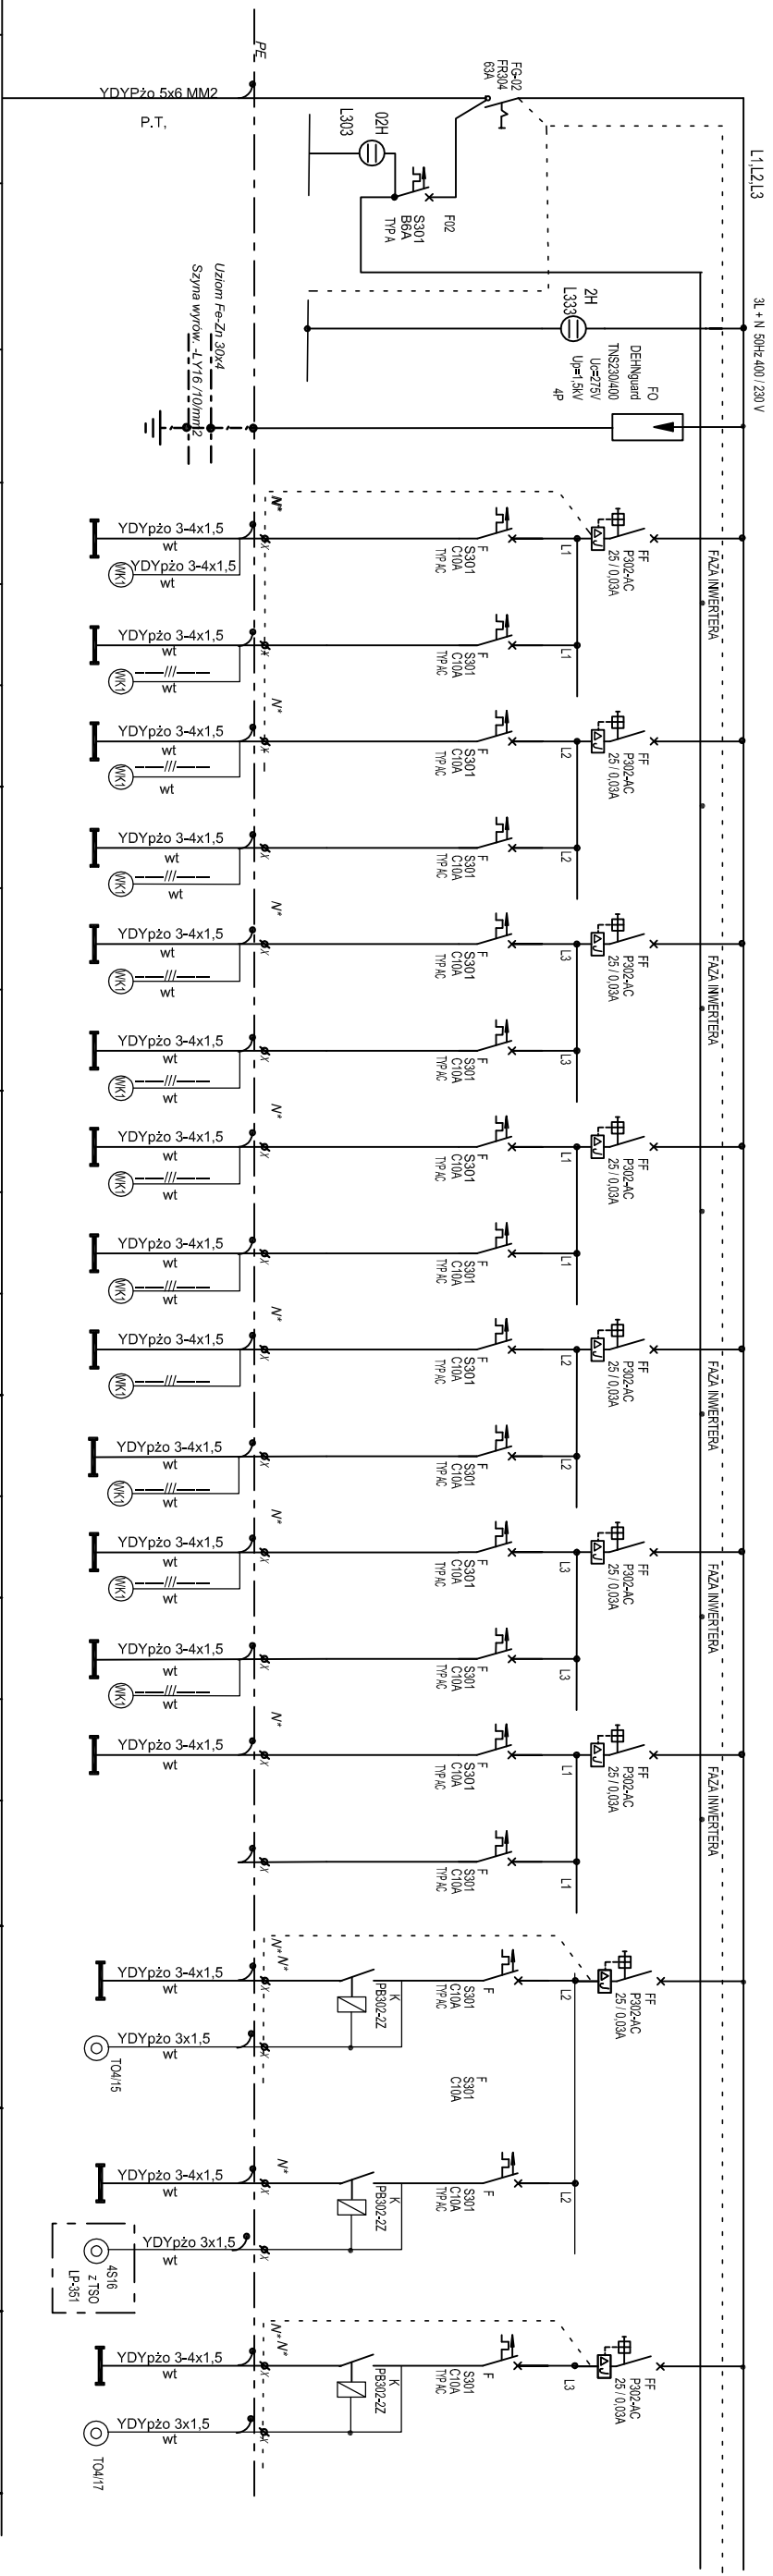

MOC (kW)	ILOŚĆ ODB.	NAZWA POLA	
$P_{losw} = 2,72 \text{ kW}$ $P_{ign} = 13,25 \text{ kW}$		ZASILANIE Z RG	
		SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	
		OCHRONA PRZEPIĘCIOWA	
0,120	2	OBW. OŚWIETL. POM. NR 1,3;1,4	TO4/1
0,173	3	OBW. OŚWIETL. POM. NR 1,5;16	TO4/2
0,173	3	OBW. OŚWIETL. POM. NR 1,7;1,8	TO4/3
0,173	3	OBW. OŚWIETL. POM. NR 1,10;1,11	TO4/4
0,173	3	OBW. OŚWIETL. POM. NR 1,12;1,13	TO4/5
0,173	3	OBW. OŚWIETL. POM. NR 1,14;1,15	TO4/6
0,173	3	OBW. OŚWIETL. POM. NR 1,16;1,17	TO4/7
0,173	3	OBW. OŚWIETL. POM. NR 1,18;1,19	TO4/8
0,206	4	OBW. OŚWIETL. POM. NR 1,20;1,21;1,22	TO4/9
0,173	3	OBW. OŚWIETL. POM. NR 1,23;1,24	TO4/10
0,173	3	OBW. OŚWIETL. POM. NR 1,25;1,26	TO4/11
0,173	3	OBW. OŚWIETL. REZERWA	TO4/12
0,252	7	OBW. OŚWIETL. POM. NR 1,2 1.9;1.9A	TO4/13
		OBW. OŚWIETL. REZERWA	TO4/14
0,24	5	OBW. OŚWIETL. POM. NR 2,22 KOMUNIKACJA	TO4/15
		ZAL. OBW. OŚWIETL. LOKALNE	
0,172	4	OBW. OŚWIETL. POM. NR 2,22 KOMUNIKACJA	TO4/16
		ZAL. OBW. OŚWIETL. Z TSO	
0,24	5	OBW. OŚWIETL. POM. -KLATKA NR 3 KOMUNIKACJA	TO4/17
		ZAL. OBW. OŚWIETL. LOKALNE	

# UKŁAD SIECIOWY TNC-S SAMOCZYNNE WYLĄCZENIE

NAZWA I ADRES OBIEKTU ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA SZKOLENIOWEGO ŚWIEТОKRSZYSKIEGO CENTRU DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI W WÓLCIE MILANOWSKIEJ GM. NOWA SŁUPIA DZ. NR EW. 37				P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA JERZY PARTAKA UL. KLONOWA 55 a/1, 25-553 KIELCE TEL./FAX. 041-366-40-73 MOB. 512-297-198 e-mail: pprob.j.portykd@neostrada.pl			
INWESTOR ŚWIEТОKRSZYSKIE CENTRUM DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH, UL. HANKI SAWICKIEJ 42							
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWN:	DATA	PODPIS	STADIUM		SKALA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ryszard Sierant	KL-322/88	03.2009		PROJEKT WYKONAWCZY.		
OPRACOWAŁ:					BRANŻA:		NR RYSUNKU:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jarosław Piosecki	KL-127/90	03.2009		INSTALACJE ELEKTRYCZNE		IE.19
PRZEMIOT RYSUNKU							

*Schemat zasilania obwodów  
z rozdziałnicy TO-4*

Schemat zasilania obwodów  
z rozdzielnic T0-4